
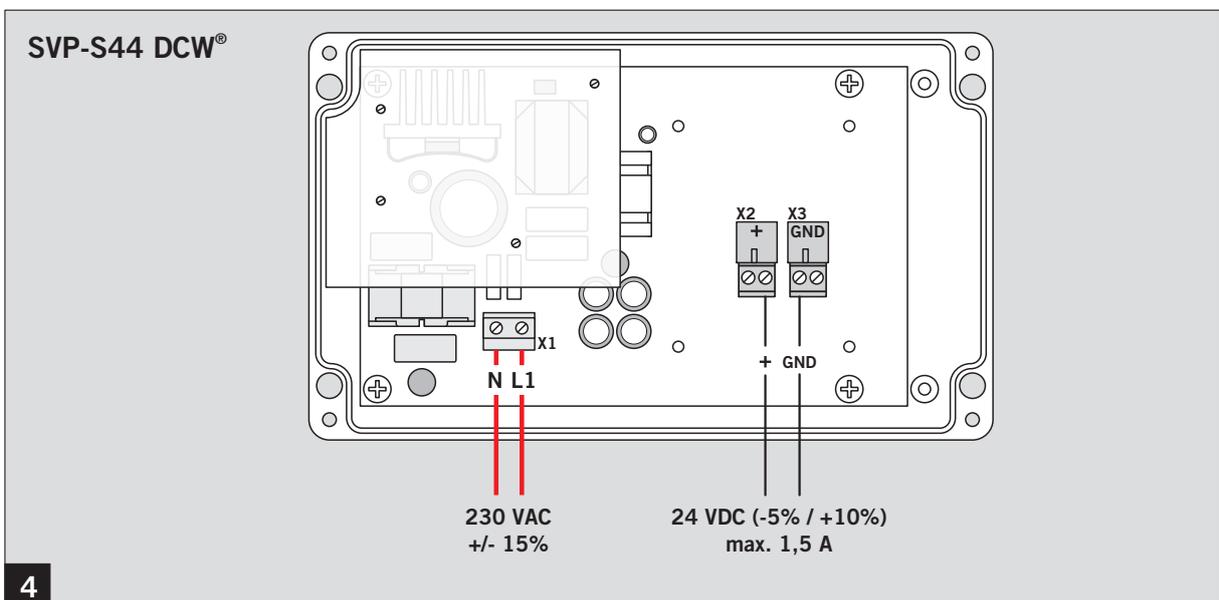
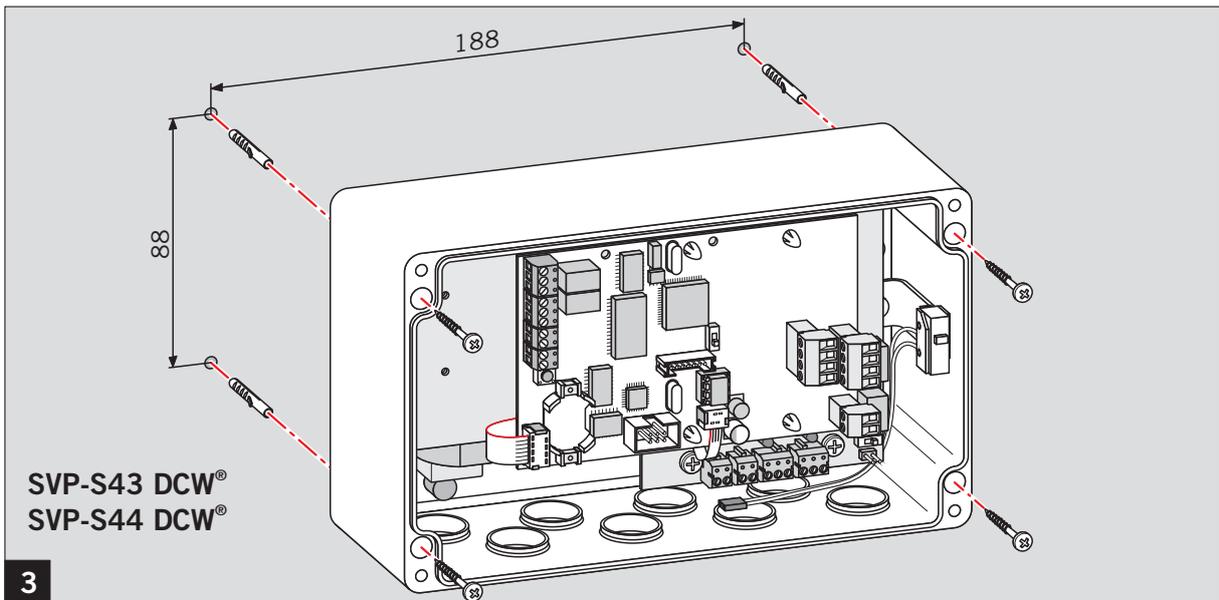
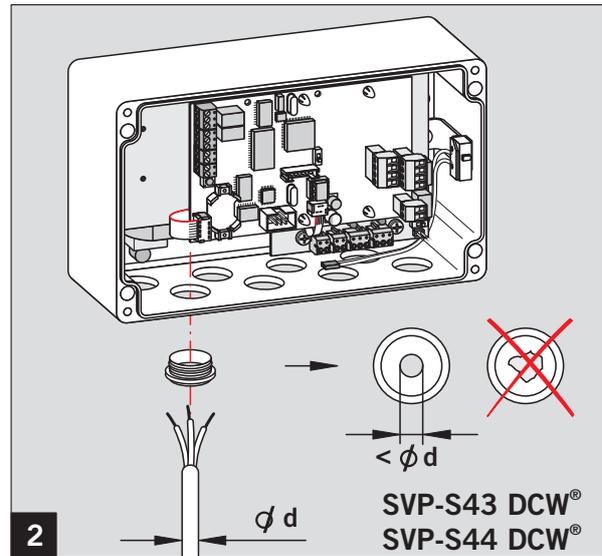




<p> <b>Arbeiten an Elektroanlagen dürfen nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden.</b> <span style="float: right;">(D)</span></p> <p><b>Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen bzw. Gerät vom Versorgungsstromkreis trennen!</b></p> <p>Bei Netzteilen mit <b>Festanschluss</b> muss eine geeignete und leicht zugängliche Trennvorrichtung im Versorgungsstromkreis vorhanden sein.</p>	<p>Bei Netzteilen mit <b>Steckanschluss</b> muss eine leicht zugängliche Steckdose nahe des Netzteils angebracht sein.</p> <p>Bei <b>IT-Netzen</b> ist in der Netzzuleitung bauseits ein Schaltorgan zur <b>allpoligen Abschaltung</b> vorzusehen!</p>
<p> <b>Work on electrical equipment and systems should only be performed by properly trained specialist personnel.</b> <span style="float: right;">(GB)</span></p> <p><b>Before opening the casing, remove the mains plug or otherwise ensure that the unit has been isolated from the power supply!</b></p> <p>In the case of power supply units with a <b>permanent power connection</b>, a suitable and easily accessible isolator/disconnector must be provided in the power supply circuit.</p>	<p>In the case of power supply units with a <b>plugged connection</b>, an easily accessible power supply socket/outlet must be provided in the vicinity.</p> <p>In the case of <b>IT networks</b>, the mains/power supply lead must be provided by others with a switching device for <b>all-pole disconnection</b>.</p>
<p> <b>Les travaux sur des installations électriques doivent être réalisés par des spécialistes.</b> <span style="float: right;">(F)</span></p> <p><b>Avant de retirer le capot débrancher la prise d'alimentation de l'appareil ou isoler l'appareil de toute alimentation électrique.</b></p> <p>Lorsque l'unité d'alimentation est connectée sur un bornier à vis prévoir un dispositif de sectionnement facilement accessible.</p>	<p>Si l'unité d'alimentation est raccordée par prise prévoir une prise d'alimentation à proximité de l'appareil.</p> <p>Lorsque l'unité d'alimentation est intégrée dans une installation électrique prévoir sur la ligne d'alimentation un <b>sectionneur bipolaires</b> (hors fourniture DORMA).</p>
<p> <b>Impianto elettrico: I lavori sull'impianto elettrico possono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato.</b> <span style="float: right;">(I)</span></p> <p><b>Prima di aprire la scatola, sfilare la spina di collegamento a rete o separare l'apparecchio dal circuito di alimentazione!</b></p> <p>Negli alimentatori con <b>attacco fisso</b>, nel circuito di alimentazione deve essere montato un adatto dispositivo di separazione comodamente accessibile.</p>	<p>Negli alimentatori con <b>attacco a innesto</b>, in vicinanza dell'alimentatore deve essere montata una presa comodamente accessibile.</p> <p>Negli <b>alimentatori IT</b>, nel cavo di rete il cliente deve prevedere un organo di commutazione per il <b>disinserimento onnipolare</b>.</p>
<p> <b>Werkzaamheden aan elektro-installaties mogen uitsluitend door bevoegd elektro-personeel worden uitgevoerd.</b> <span style="float: right;">(NL)</span></p> <p><b>Alvorens de behuizing te openen, altijd eerst de netstekker uit het stopcontact trekken of het toestel van de voedings-stroomkring afkoppelen!</b></p> <p>Bij transformators met <b>vaste aansluiting</b> dient een geschikte en goed toegankelijke scheidingschakelaar in de voedings- stroomkring te worden geïnstalleerd.</p>	<p>Bij transformators met <b>stekker aansluiting</b> dient een goed toegankelijke contactdoos nabij de transformator te zijn aangebracht.</p> <p>Bij <b>IT-netten</b> dient ter plaatse in de voedingsleiding een op <b>alle polen werkende netschakelaar</b> te worden geïnstalleerd.</p>

# SVP-S43 DCW® / SVP-S44 DCW®

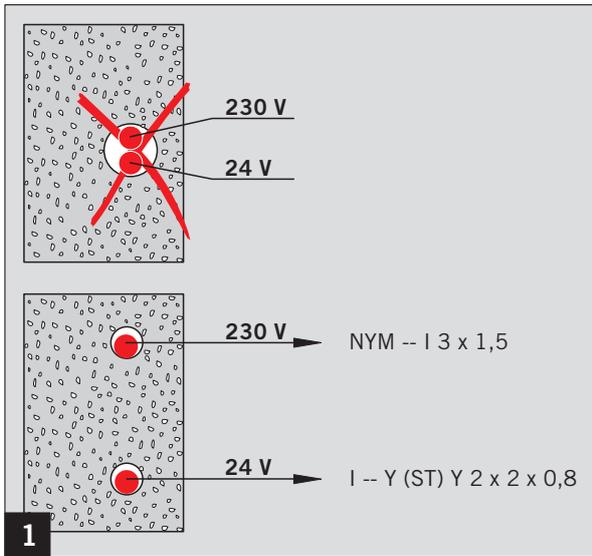

# SVP-S43 DCW<sup>®</sup> / SVP-S44 DCW<sup>®</sup>

SVP-S43 DCW<sup>®</sup>  
SVP-S44 DCW<sup>®</sup>

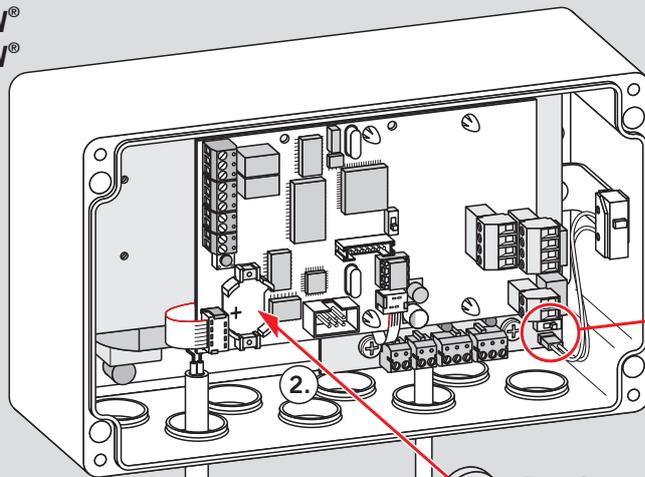


S2  
B = Betrieb / Operation  
S = Service

Batterie  
CR2032

5


SVP-S43 DCW<sup>®</sup> + TMS LON-Modul 2 (Option)  
SVP-S44 DCW<sup>®</sup> + TMS LON-Modul 2 (Option)

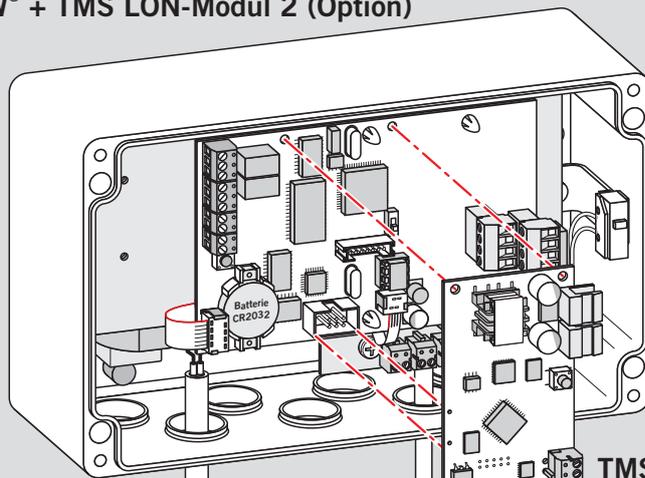

TMS LON-Modul 2


6


SVP-S43 DCW<sup>®</sup>  
SVP-S44 DCW<sup>®</sup>

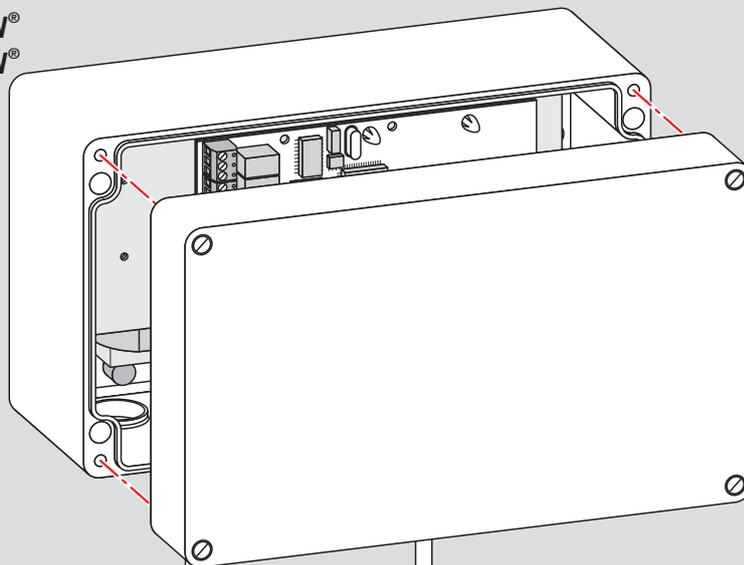

7

# SVP-S45 DCW®

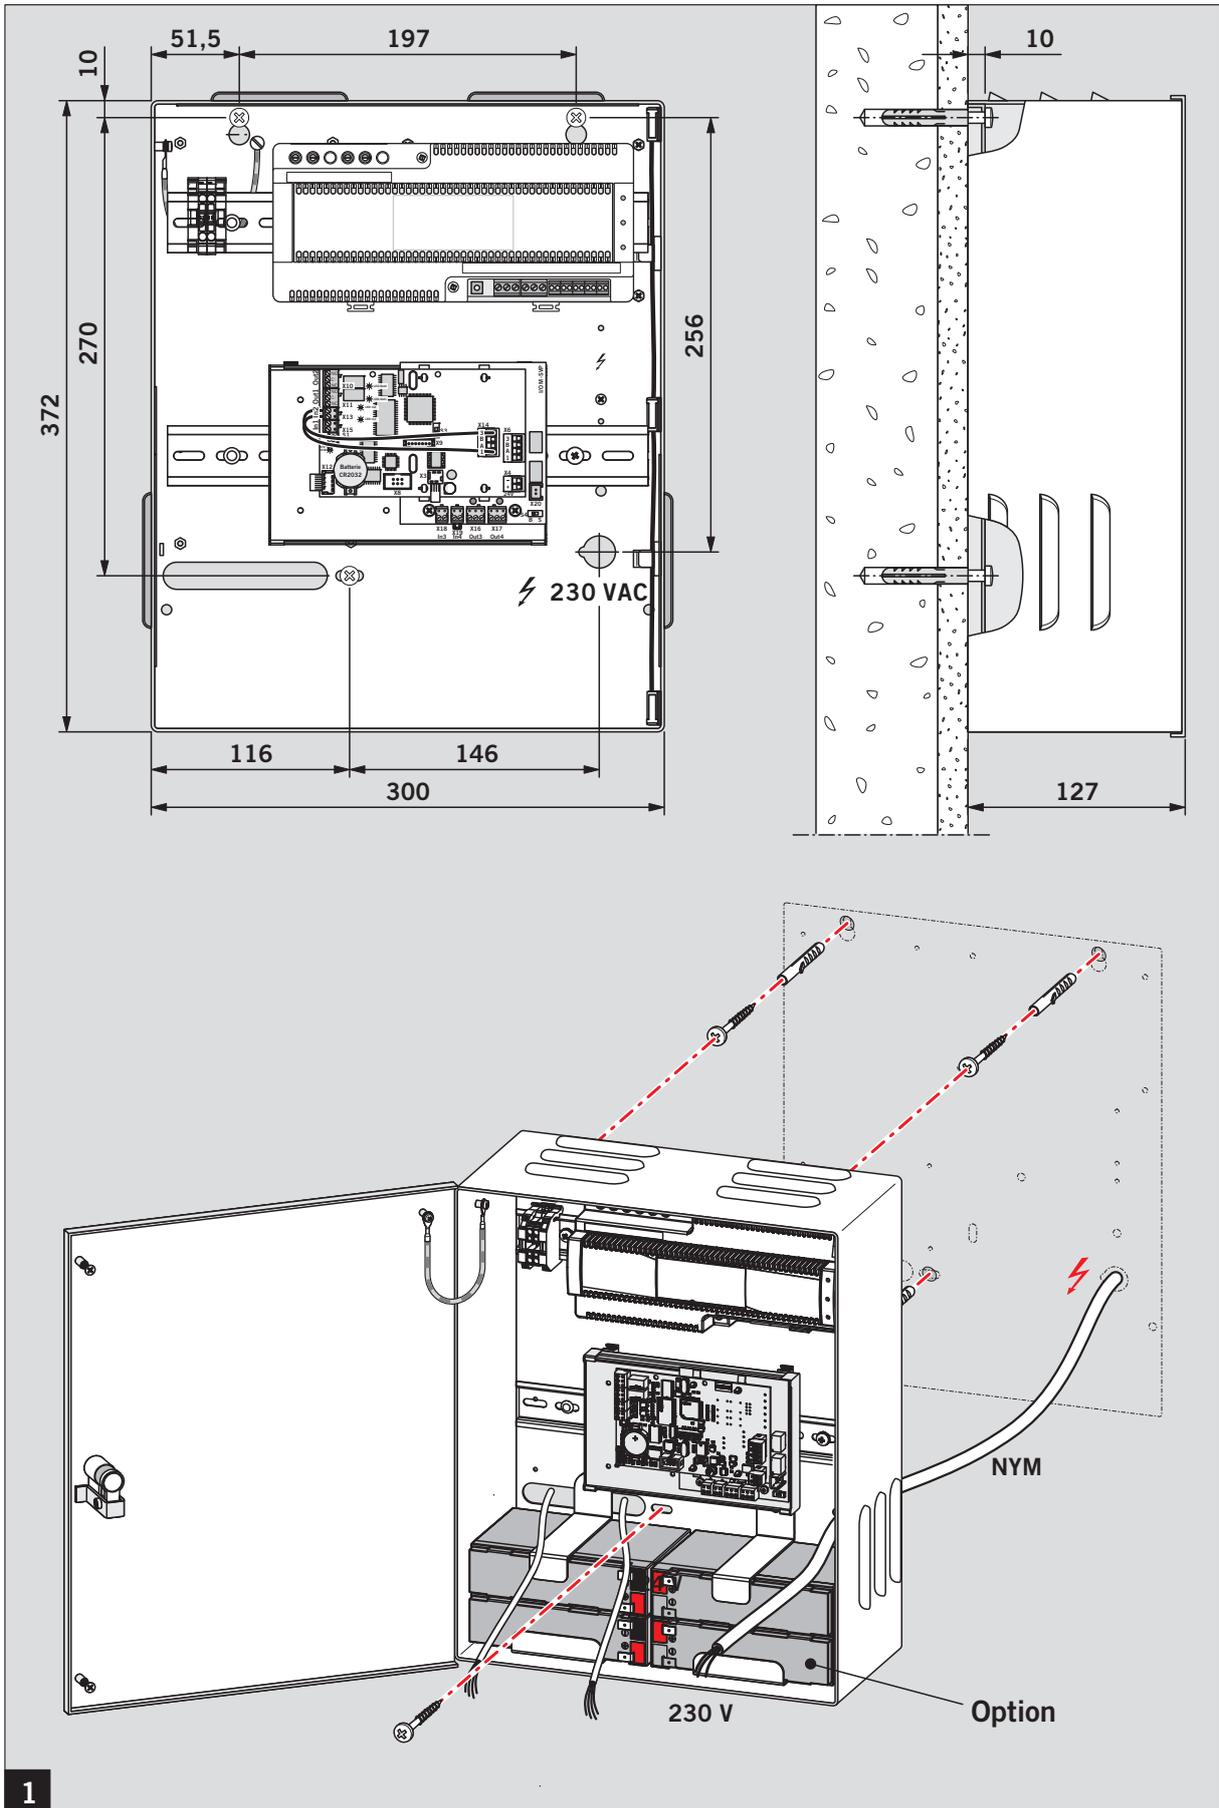

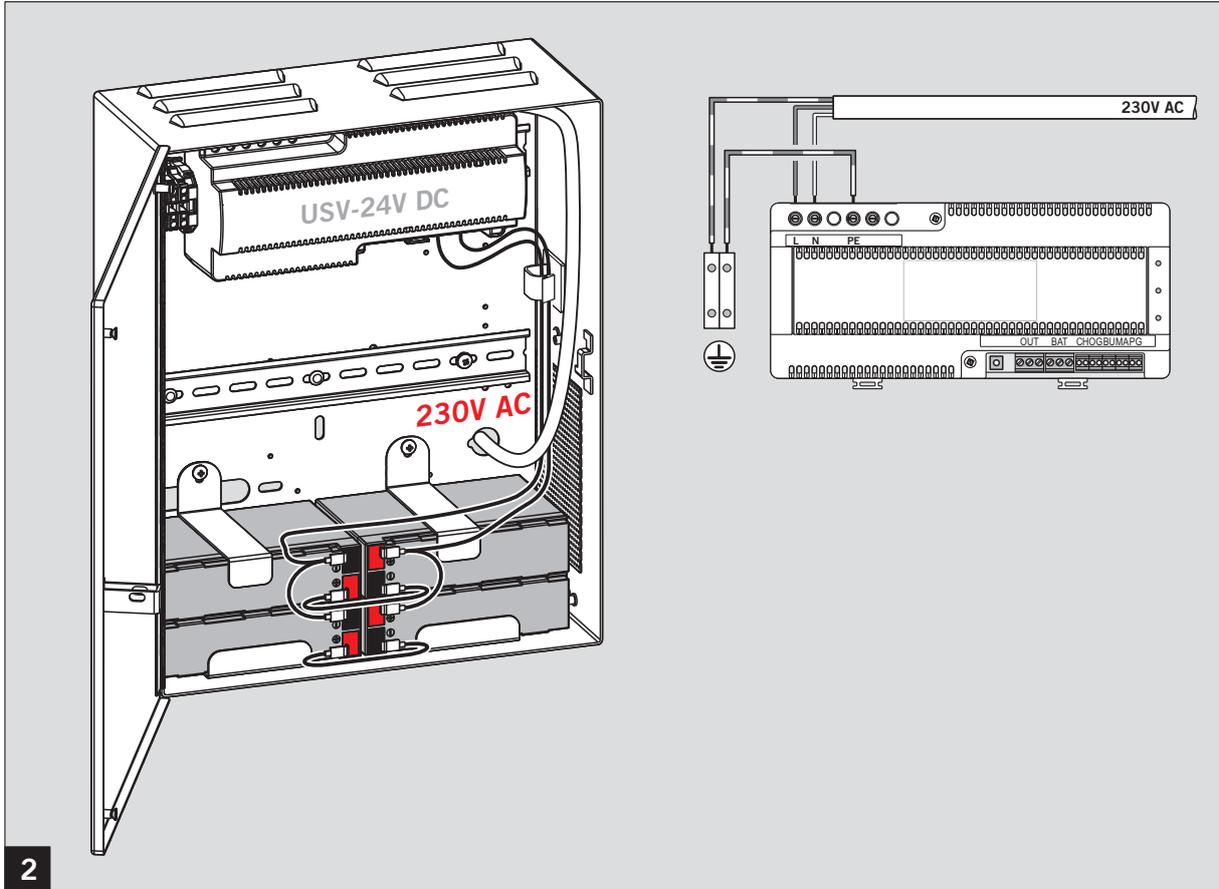



SVP-S4x DCW®

---

Änderungen vorbehalten  
Subject to change without notice